

SCHEDA DI FATTIBILITÀ

6_AR2.01 - Nuovo edificio artigianale per Abbazia Ardenga a Torrenieri



Estratto di Piano Operativo

Assegnazione delle classi di PERICOLOSITA'		
Geologica	Sismica	Idraulica
G.2	S.3	-

Progetto norma

/// idp - aree per gli interventi diretti produttivi

■ v - nuova viabilità

■ pp - aree a parcheggio di uso pubblico

TAV. 6

Geologia:	AR2.01 - L'intervento di recupero prevede un nuovo edificio al posto di una grande tettoia e un magazzino, da porre a servizio delle attività della società agricola di Abbazia Ardenga. Non sono previsti parcheggi interrati.
Geomorfologia:	Alternanze decimetriche e metriche di argille e sabbie risedimentate (FAAd)
MOPS	-
Pericolosità geologica:	Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z18)
Pericolosità sismica locale:	Pericolosità geologica media (G.2)
Pericolosità idraulica:	Pericolosità sismica locale elevata (S.3)
Battenti Tr 200 (media):	-
Magnitudo:	-
PAI dissesti:	-
PGRA:	-
L'intervento si configura come intervento diretto (ID). La realizzazione di interventi di nuova edificazione è subordinata all'esito degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici che dovranno essere redatti sulle risultanze di apposita campagna geognostica e sismica. Secondo quanto previsto dalla scheda norma, l'area di intervento presenta una superficie massima edificabile di 650 mq e altezza massima 7.0 m per un totale di 4550 mc. L'intervento rientra pertanto in classe d'indagine 3 con volumetria maggiore a 1500 mc: ai sensi dell' allegato 1 - art.5 regolamento 1R/2022 dovranno essere predisposte indagini per la caratterizzazione geotecnica e quindi una campagna d'indagine geognostica con almeno 2 verticali d'indagine, di cui una rappresentata da un sondaggio geognostico a carotaggio continuo dotato di piezometro per la misura della falda.	
Per la caratterizzazione geofisica dei terreni: la misura delle velocità delle onde di taglio (Vs) potrà essere effettuata utilizzando idonee metodologie sismiche di superficie (attive/passive) o in foro.	
I requisiti di attuazione dell'intervento sono indicati in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio ai sensi del D.M. 17/01/2018 e D.P.G.R. 19/1/2022 n. 1/R.	
L'intervento non presenta particolari condizionamenti dal punto di vista idraulico.	



Figura 1-estratto di pericolosità geologica

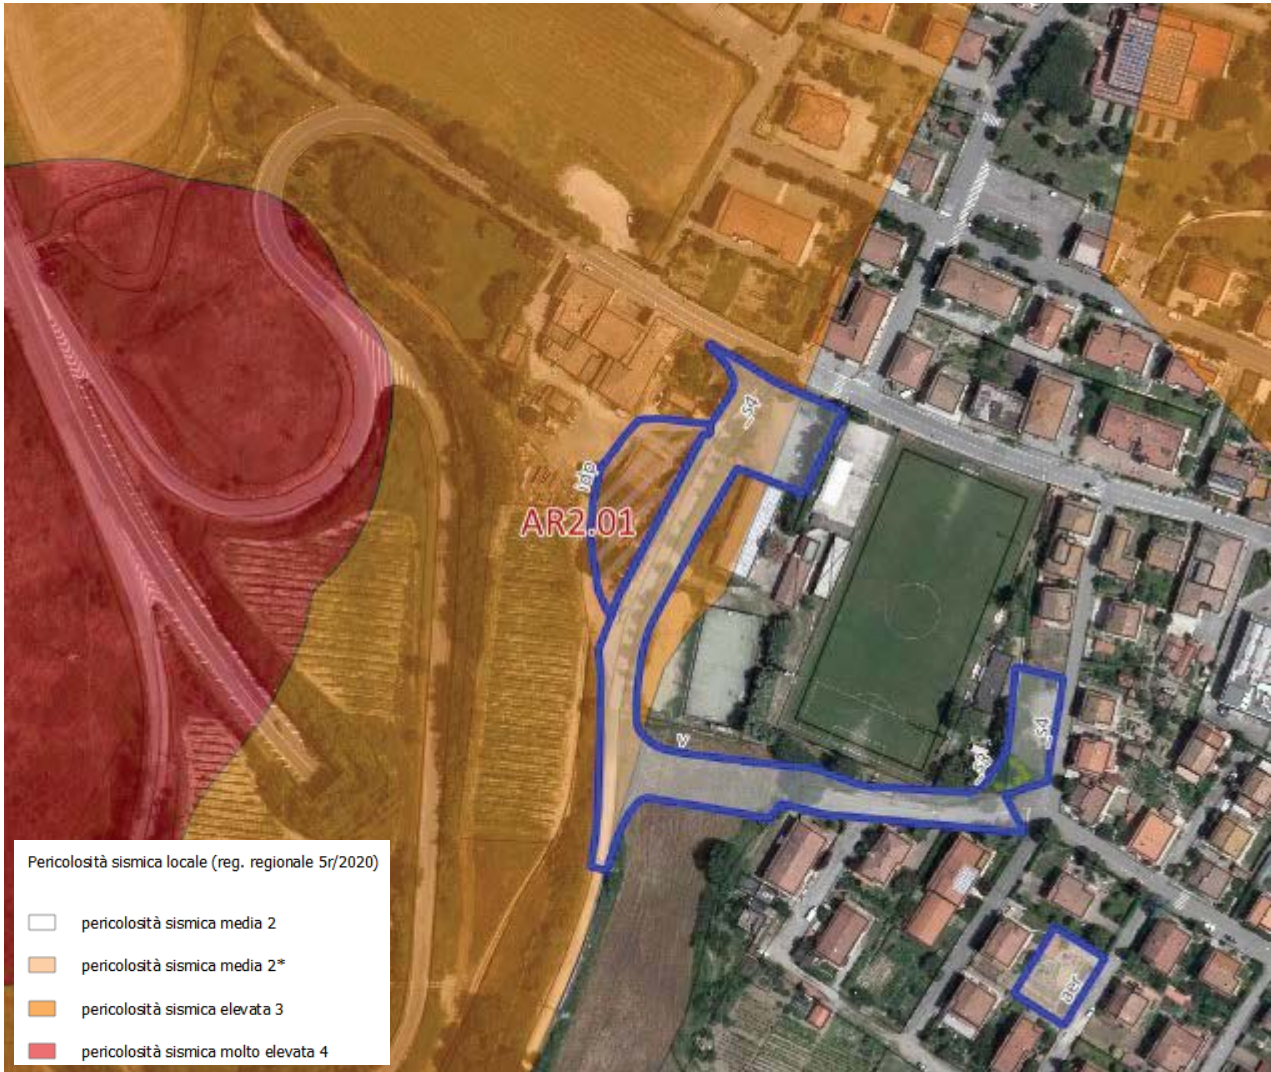


Figura 2-estratto di pericolosità sismica locale